


PPRT de FOS OUEST (ALFI ELENGY KEMONE LYONDELL)
Enveloppes des aléas tous types d'effets confondus

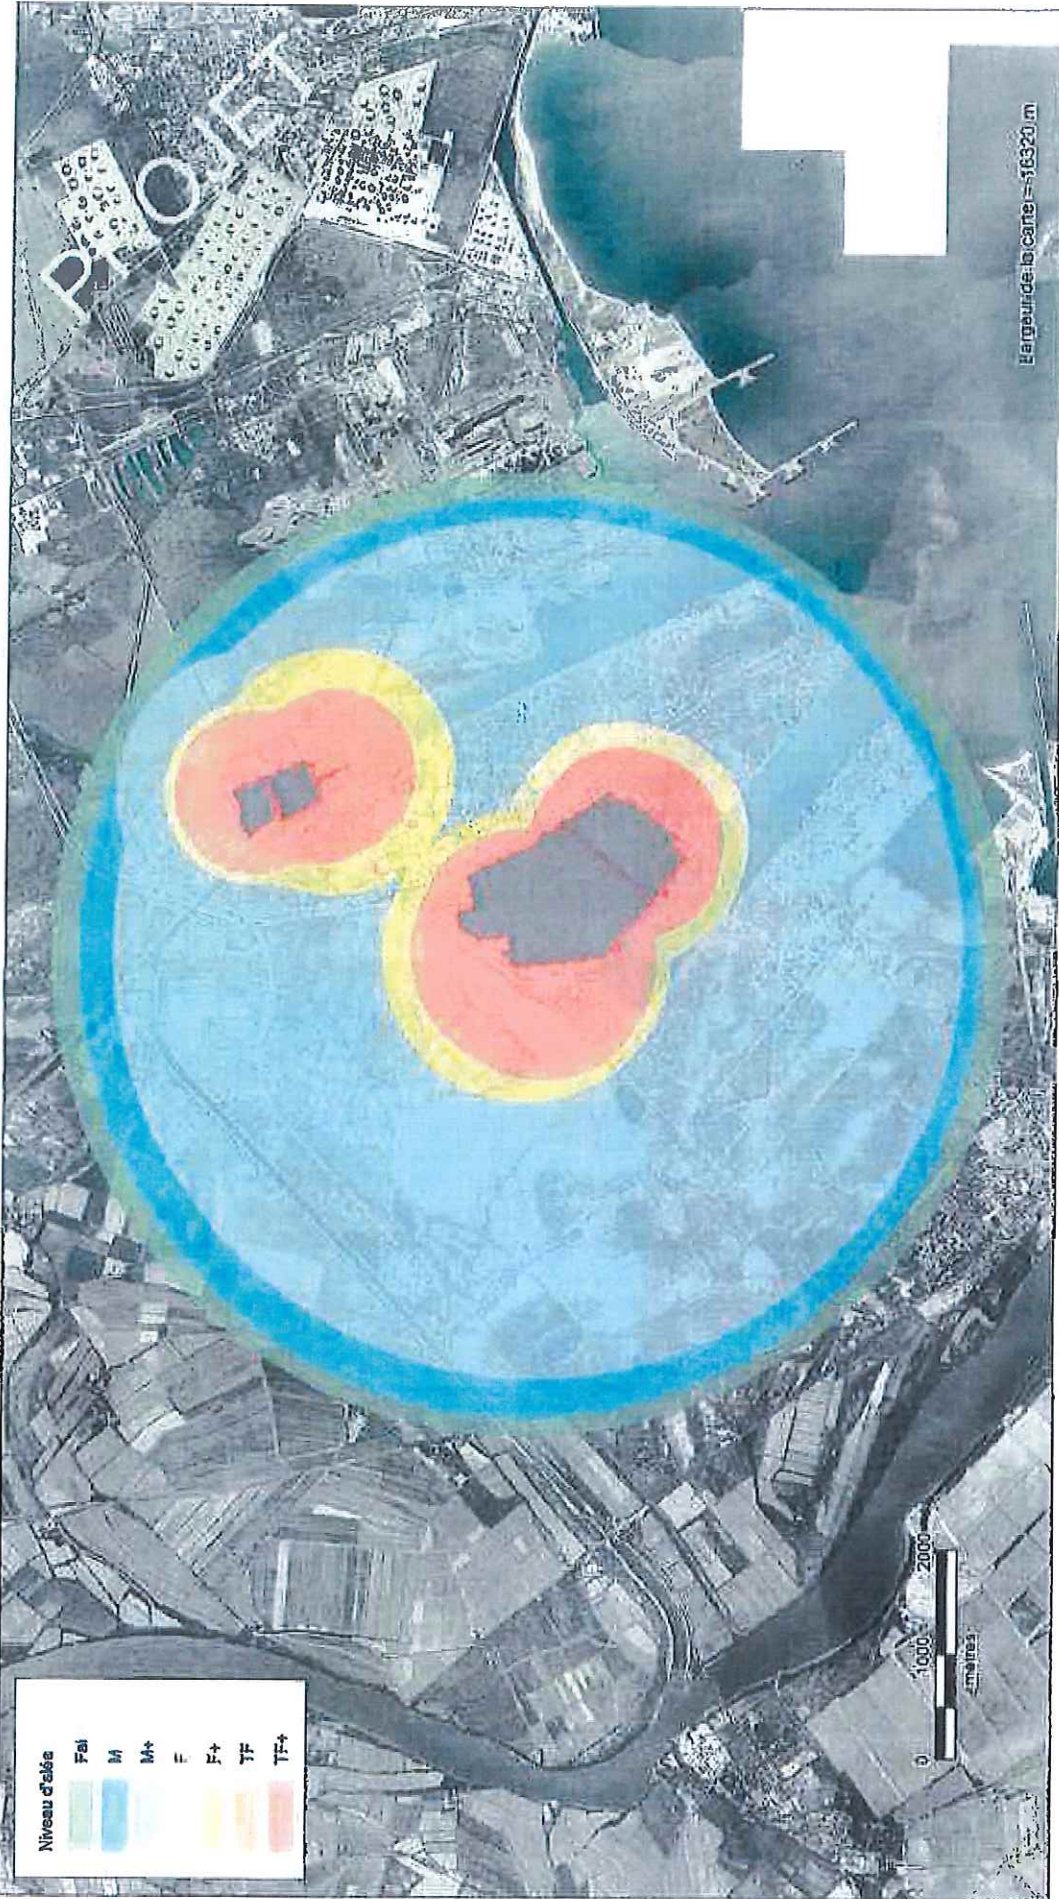

Sources: Calculs ALFI 20150520 + Elengy 20160119 + Kem One 20150527 + Lyondell TEST 20170116
 fuites longues 30 min chez Kem One
 Dossier: PPRT_FOS_OUEST/Calculs du 20170118
 Rédaction/Édition: DREAL PACA - 20/01/2017 - MAPINFO® V 10.5 - SIGALEA® V 4.1.1 - ©INERIS 2017